



Beslut

om skyddsområde för grundvattentillgång
i Björnhammar, Hallsbergs kommun,
meddelat den 7 april 1982.

18FS 1982:13

Utkom från trycket
den 16 april 1982

Länstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde enligt bifogade karta för den grundvattentillgång som utnyttjas för vattenförsörjningen inom tätbebyggelse i Björnhammar samt föreskriver att följande skyddsbestämmelser skall gälla inom området.

SKYDDSBESTÄMMELSER

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde (skrafferat), inre skyddszon (heldragen linje) och yttre skyddszon (streckad linje).

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a) På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet uppsättes genom huvudmannens försorg en skylt med texten:
"SKYDDAT VATTEN; GRUNDVATTENTÄKT. Vid risk för att skada vatten kontakta brandkåren: tel 90 000. HÄLSOVARDSNÄMNDEN".
- b) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna bestämmelser Kungl Majt:s förordning av den 1 december 1961 (SFS nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets samt statens industriverks tillämpningsbestämmelser.
- c) På plats där cistern fylls eller brandfarlig vätska eljest hanteras och som är belägen inom skyddsområde utanför tätbebyggt område skall på väl synligt ställe finnas en triangulär varningsskylt med följande text:
"VARNING! Skyddsområde för grundvattentäkt".
En rektangulär tillägsskylt skall ha följande text:
"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel 90 000.
HÄLSOVARDSNÄMNDEN."

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen.

Skytarna uppsättes på bekostnad av cisternägaren eller den som disponerar hanteringsplatsen.

- d) I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser nr 1/1970 regleras i övrigt i detalj de krav som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområde. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte kommer lös är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämpningsbestämmelser.
- e) Innan verksamhet påbörjas för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlighet till kontroll.
- f) Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel 90 000.
- g) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets/industriverkets motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. För ämne i fråga om vilket lagen om hälso- och miljöfarliga varor äger tillämpning gäller därutöver de särskilda föreskrifter som kan ha meddelats med stöd av lagen.
- h) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen. Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att olägenheter så vitt möjligt kan undvikas.
- Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.
- i) Naturgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

- j) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken annat än från redan bebyggd fastighet som inte kan anslutas till allmänt avloppsnät. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsen medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledning med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- k) Avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- l) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom **inre skyddszon** får icke ske till lägre nivå än som angivits å bifogade kartor i m ö h, motsvarande ca 3 m över beräknad högsta grundvattenyta. Inom **yttre skyddszon** får ovan nämnda verksamhet icke ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara något av de kvarstående borrhör som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentäkten eller de observationsrör som eventuellt utförts i samband med undersökningar för bestämmande av lämplig zonindelning. Länsstyrelsen prövar efterhörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- eller sandtäkt samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovan nämnda nivåer. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.
- m) Utdikning får icke företagas på sådant sätt att grundvattentillgången påverkas.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan och i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor samt i 58 § lagen om hälso- och miljöfarliga varor.

§ 5

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från dessa bestämmelser efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

§ 6

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen om inte ansvarsbestämmelser utfärdats i annan ordning.


Beslutet träder i kraft den 31 maj 1982.

OVE SUNDELIUS

Jan From

HALLSBERGS KOMMUN
BJÖRNHAMMAREN
SKYDDSOMRÅDE

SKALA 1:10 000 DRNFORS MPL

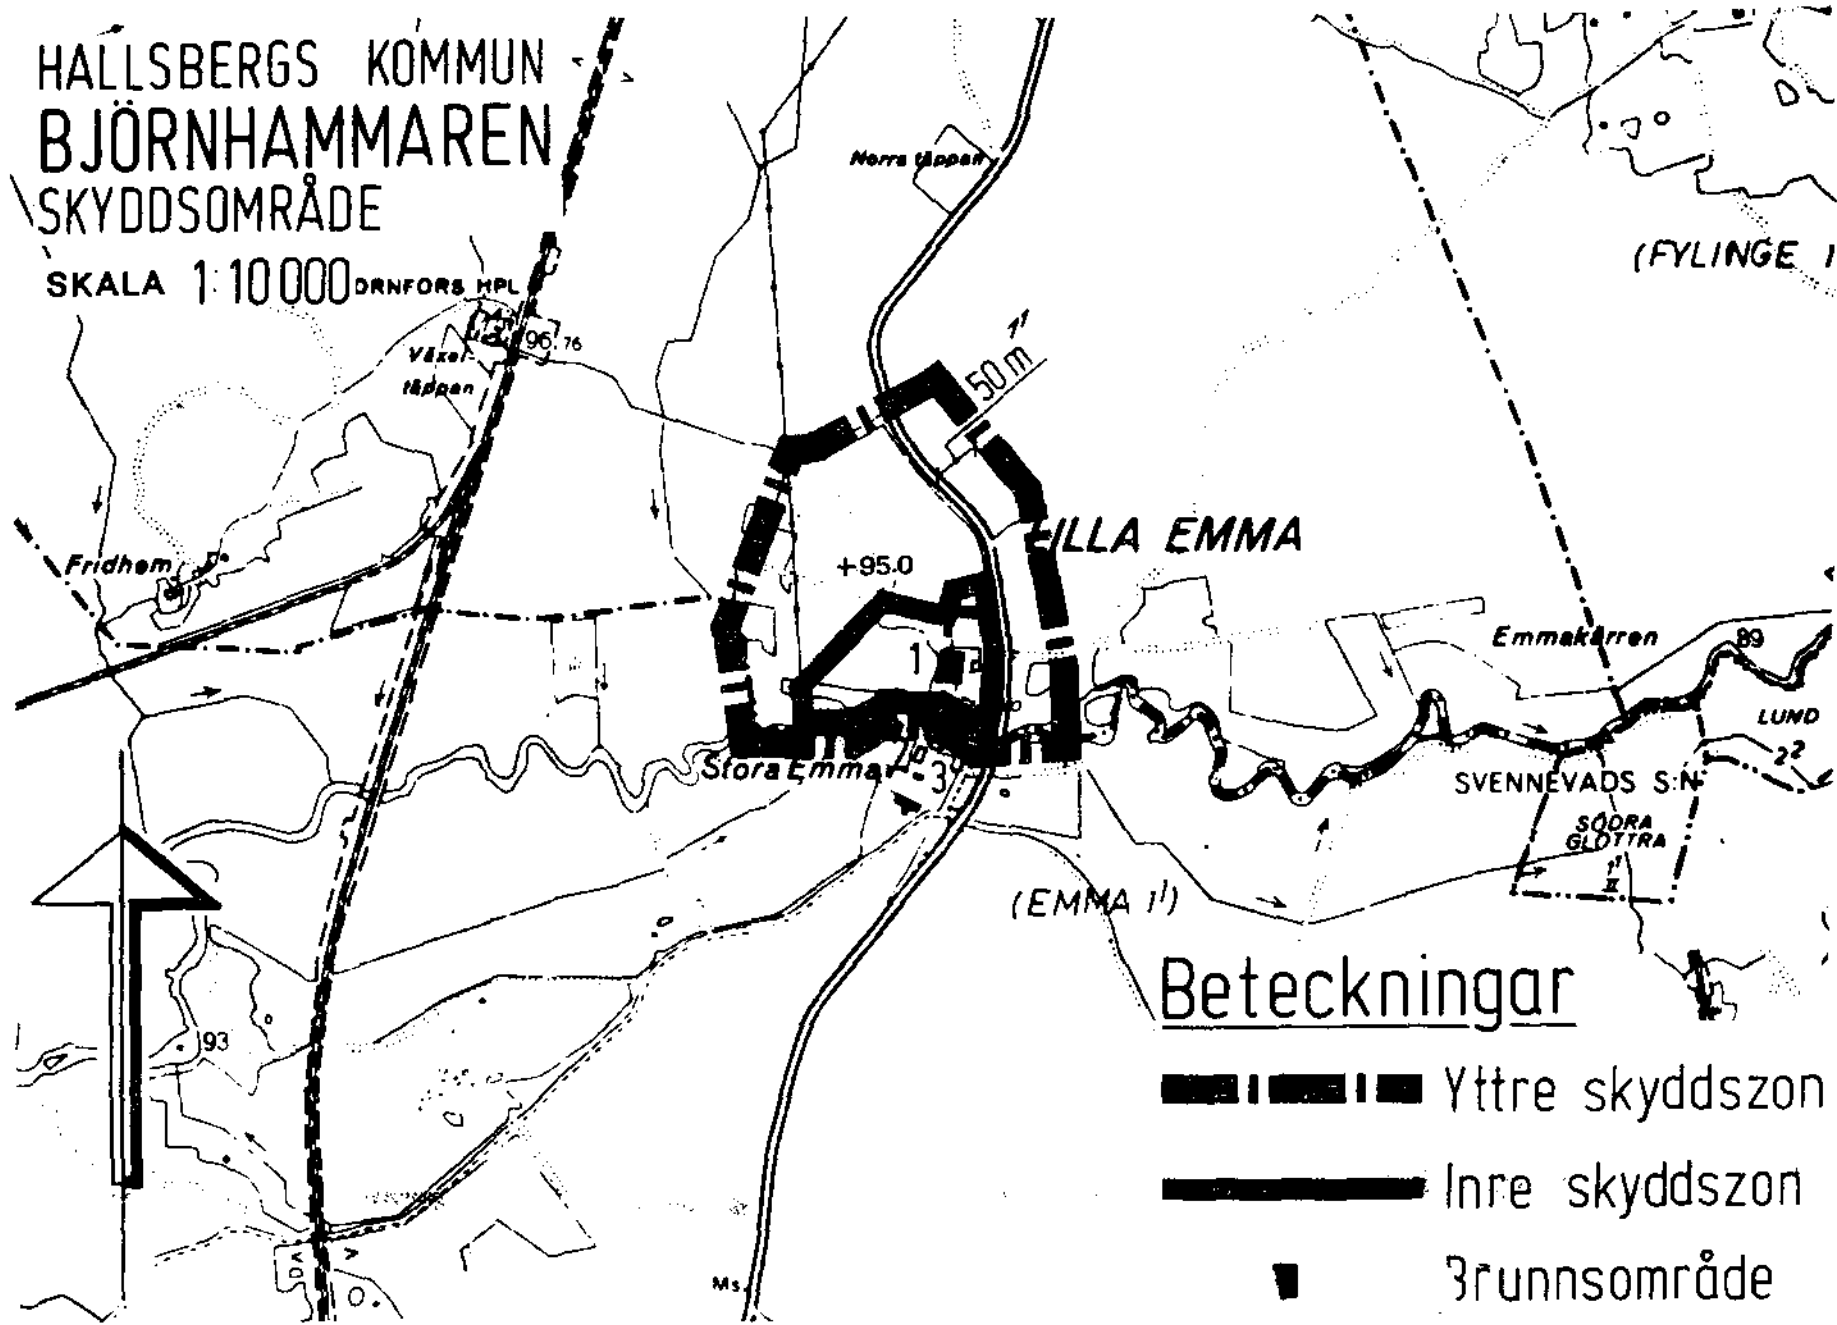

(FYLINGE 1)

EMMA EMMA

+95.0

50 m

Stora Emma

Emmakärren

89

LUND

SVENNEVADS S:N




SÖDRA
GLÖTTA

(EMMA 1')

93

Ms.

Beteckningar

-  Yttre skyddszon
-  Inre skyddszon
-  Brunnsområde